Anschluss der Master Fernwirkanlage

- Spannungsversorgung für Master Fernwirkanlage: 24VDC 15W 0,63A über Netzunabhängige Stromversorgung (USV) ausgelegt für mindestens drei Schalthandlungen bzw. 72h
- Schnittstellen Anschluss: IEC 60870-5-104 über Netzwerke LAN
- Meldereingang: Rückmeldung NOT-AUS

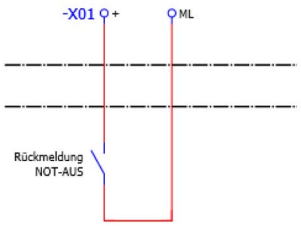

- NOT-AUS Befehl: Hardware-Kontakt, potentialfrei, Wechsler, max. 16A 250VAC als Dauer Befehl



- Freigabe Steuerspannung Motorantriebe: Hardware-Kontakt, potentialfrei, Wechsler, max. 16A 250VAC, der Befehl ist nur während der Schalthandlung geschaltet



- Alle benötigten Anschüsse entnehmen Sie bitte aus den Unterlagen der Master Fernwirkanlage